


UNE AUTONOMIE DE 24 HEURES EST REQUISE POUR LES INSTALLATIONS D'INCENDIE. POUR UNE ALIMENTATION AUXILIAIRE DE 600MA, UTILISEZ UNE BATTERIE DE 12V, 17,2 AH. RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS.

FUSIBLE DE LA BATTERIE
UTILISEZ LA MÊME VALEUR SI VOUS DEVEZ LE REMPLACER.
(par ex.: ADEMCO N° 90-12)

CONNECTEUR À 8 BROCHES
UTILISÉ POUR RACCORDER UN XM10E OU UN PSC04 ET POUR LES DÉCLENCHEURS SUR LE CIRCUIT. VOIR INSTRUCTIONS.

L'ALIMENTATION DE SECOURS D'UNE INSTALLATION VOL/URGENCE DOIT ÊTRE AU MINIMUM DE 4 HEURES.

TENSION DE CHARGE 13,8Vc.c. COURANT DE CHARGE MAXIMAL 650mA.




LES BATTERIES AU PLOMB DOIVENT NORMALEMENT ÊTRE REMPLACÉES À TOUS LES 3 ANS.

POUR DÉTERMINER LA CHARGE DE SECOURS EXIGÉE DE LA BATTERIE, ADDITIONNEZ 100mA À LA CHARGE TOTALE DE L'ALIMENTATION AUXILIAIRE ET DES CLAVIERS.

UTILISEZ DES CÂBLES HOMOLOGUÉS UL POUR TOUS LES RACCORDEMENTS.

TRANSFORMATEUR MURAL DE CLASSE 2
110Vc.a., 16,5Vc.a., 25VA
(ex.: ADEMCO N° 1321CN)

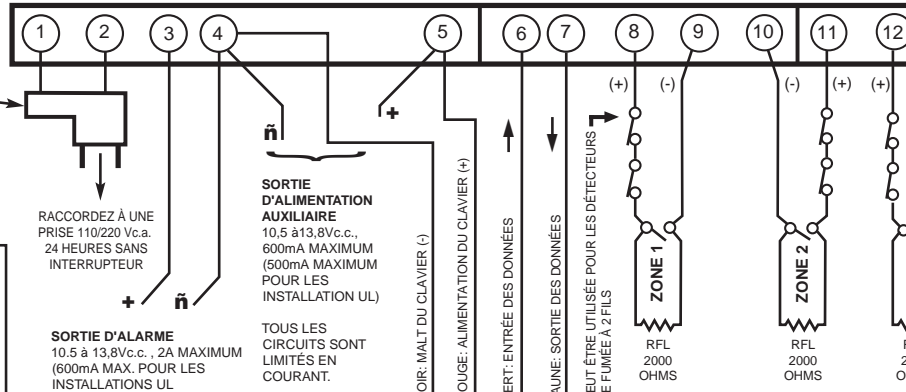

RACCORDEZ À UNE PRISE 110/220 Vc.a. 24 HEURES SANS INTERRUPTEUR

SORTIE D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
10,5 à 13,8Vc.c., 600mA MAXIMUM (500mA MAXIMUM POUR LES INSTALLATION UL)

SORTIE D'ALARME
10,5 à 13,8Vc.c., 2A MAXIMUM (600mA MAX. POUR LES INSTALLATIONS UL INCLUANT L'ALIMENTATION AUX.)

TOUS LES CIRCUITS SONT LIMITÉS EN COURANT.


MAINTENUE POUR LES ALARMES DE VOL/PANIQUE ET PULSÉE TEMPORELLE POUR LES ALARMES D'INCENDIE (E.X.: UTILISEZ UNE SIRÈNE ADEMCO N° 702 OU UNE CLOCHE 12V).

NOTE :
TENEZ COMPTE DE LA CONSOMMATION DES CLAVIERS ET DE TOUTS LES DISPOSITIFS RACCORDÉS AUX BORNES 4 ET 5 LORS DE VOTRE CALCUL DE LA CONSOMMATION.

POUR DES INSTRUCTIONS COMPLÈTES, RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS K0749-3

CLAVIERS À DISTANCE ET TOUS AUTRES DISPOSITIFS ADRESSABLES
(e.x.: LRR, 4204, 4219X 4229, 5800TM, 5881EN, 7845i)

CLAVIERS À DISTANCE
UTILISEZ DES CLAVIERS 6148, 6150, 6150RF, 6160V OU 6164. (LE PREMIER CLAVIER DOIT ÊTRE RÉGLÉ À L'ADRESSE 16)

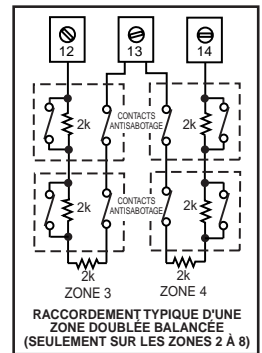

ADEMCO International
UNE DIVISION DE PITTSWAY CORPORATION
180 Michael Drive, Syosset, New York 11791
Copyright © 2002 PITTSWAY CORPORATION

ASSEMBLÉ AU MEXIQUE

VISTA-48C
SOMMAIRE DES RACCORDEMENTS